

# Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

## Audit de l'eau

### Indicateurs de performance par réseau de distribution

#### Résultats pour le réseau 1 : Papineauville

Indice de fuites dans les infrastructures :
Résultat de validité des données :
Pression moyenne du réseau :

Résultat 2022
0,6
63
72 mètres d'eau

Objectif 2022
≤ 3,0
≥ 50

**Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!**  
 Nous vous invitons à suivre de près les fluctuations décelées par l'enregistrement des données en continu des débitmètres installés sur le réseau de distribution.

### Indicateurs de performance pour l'ensemble de la municipalité

#### Résultats pour l'ensemble de la municipalité


Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :
Consommation résidentielle estimée :
Quantité d'eau distribuée :

Résultat 2022
0,6
144 L/pers/d
333 L/pers/d


Objectif 2022
≤ 3,0
≤ 220 L/pers/d

Objectif 2025 pour la municipalité : 220

Évolution annuelle de la consommation résidentielle

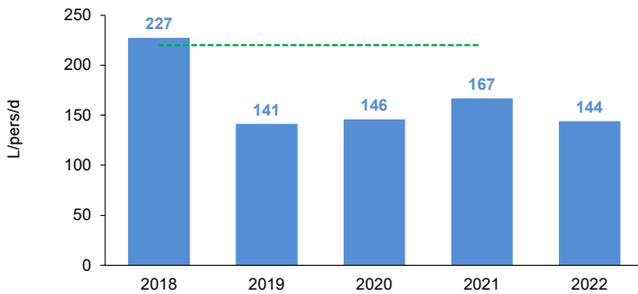

Évolution de l'IFI et de la pression moyenne

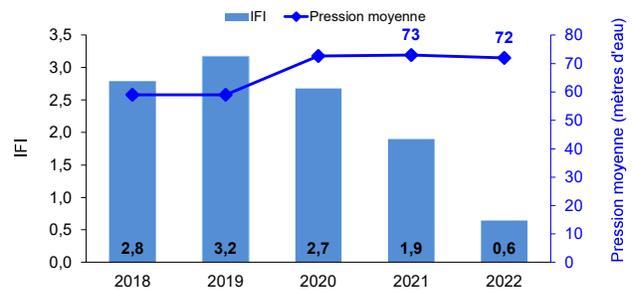

Évolution annuelle de la quantité d'eau distribuée

