

Info-travaux

Remplacement d'isolateurs sur des lignes de transport

Septembre à novembre 2025

Nature des travaux

Hydro-Québec doit remplacer des isolateurs et certains accessoires installés sur les pylônes des lignes de transport d'électricité (L3052 et L3053) à 315 kV situées dans les MRC de Papineau et Les-Collines-de-l'Outaouais. Cette activité de maintenance vise à assurer le bon fonctionnement de nos lignes de transport.

Rôle des isolateurs

Les isolateurs jouent un rôle important. En assurant l'isolation électrique des lignes, ils aident à préserver la tension du réseau de transport, peu importe les conditions, par exemple météorologiques.

Installés en séries appelées chaînes d'isolateurs, ils servent aussi à fixer mécaniquement les conducteurs aux pylônes, de manière à assurer le respect des distances minimales entre les conducteurs et le pylône et entre les conducteurs et le sol.

Description des travaux

Des entrepreneurs mandatés par Hydro-Québec effectueront les travaux majoritairement dans l'emprise existante des lignes.

Dans les secteurs les plus isolés, nous transporterons les matériaux à l'aide de motoquads et de camions. À certains endroits, l'utilisation d'un hélicoptère pour déposer l'équipement près des pylônes sera nécessaire.



Pour chaque pylône, les travaux prévus sont ponctuels et de courte durée.

Impacts des travaux

En raison du va-et-vient de la machinerie et du transport des matériaux, les travaux entraîneront une augmentation temporaire de la circulation et du bruit.

Dans un souci de préserver votre qualité de vie, nous veillerons à réduire le plus possible ces inconvénients et nous prendrons les précautions nécessaires pour éviter tout dommage à votre propriété.

Pendant les travaux, les lignes de transport d'électricité seront hors tension pour des raisons de sécurité, sans toutefois que cela entraîne des interruptions de service dans votre secteur, car d'autres lignes de notre réseau prendront la relève.

Pour plus d'informations

Équipe Relations avec le milieu

Ligne Info-projet : 1 866 388-1978

Courriel : affairesregionales@hydroquebec.com




Info-travaux

Remplacement d'isolateurs sur des lignes de transport


2025

Carte des travaux

L3052

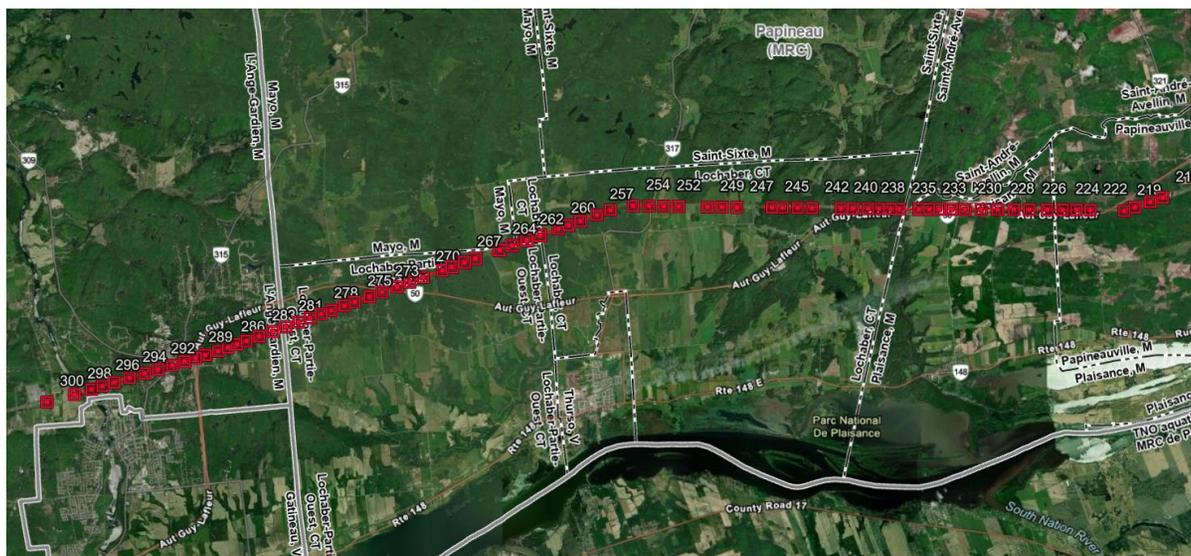

L3053

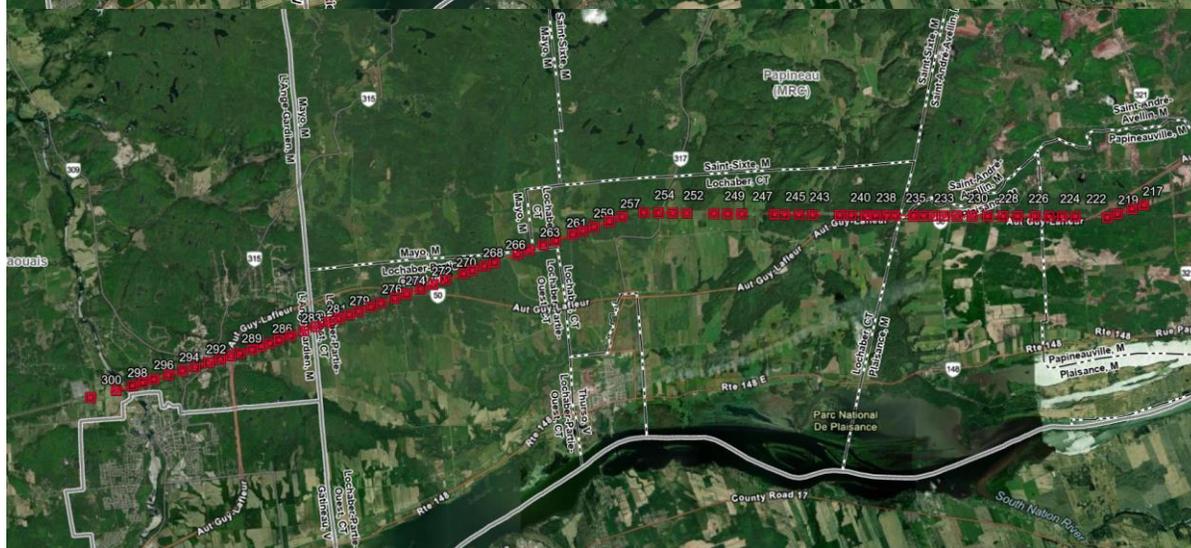

Pour plus d'informations

Équipe Relations avec le milieu

Ligne Info-projet : 1 866 388-1978

Courriel : affairesregionales@hydroquebec.com

